





BOLETIM DE MONITORAMENTO COVID-19

BRASÍLIA, 28 DE SETEMBRO DE 2020


ENERGIA ELÉTRICA

• Operação do Sistema Interligado, geração e transmissão

A carga média do SIN, 58.964 MW, foi 2,89% superior a do mesmo dia da semana anterior e 12,41% superior a do mesmo dia da semana do ano anterior.

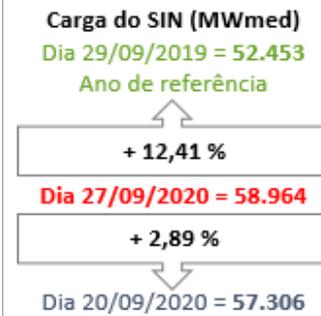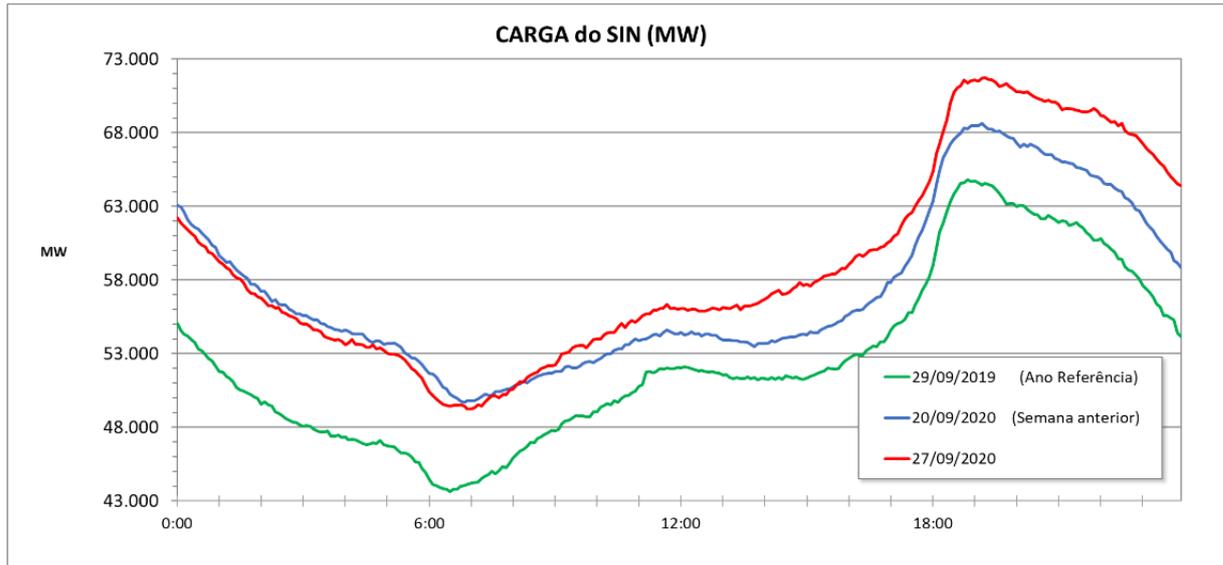

A carga média do SIN nos 30 dias anteriores, foi 2,14% superior ao mesmo período em 2019.

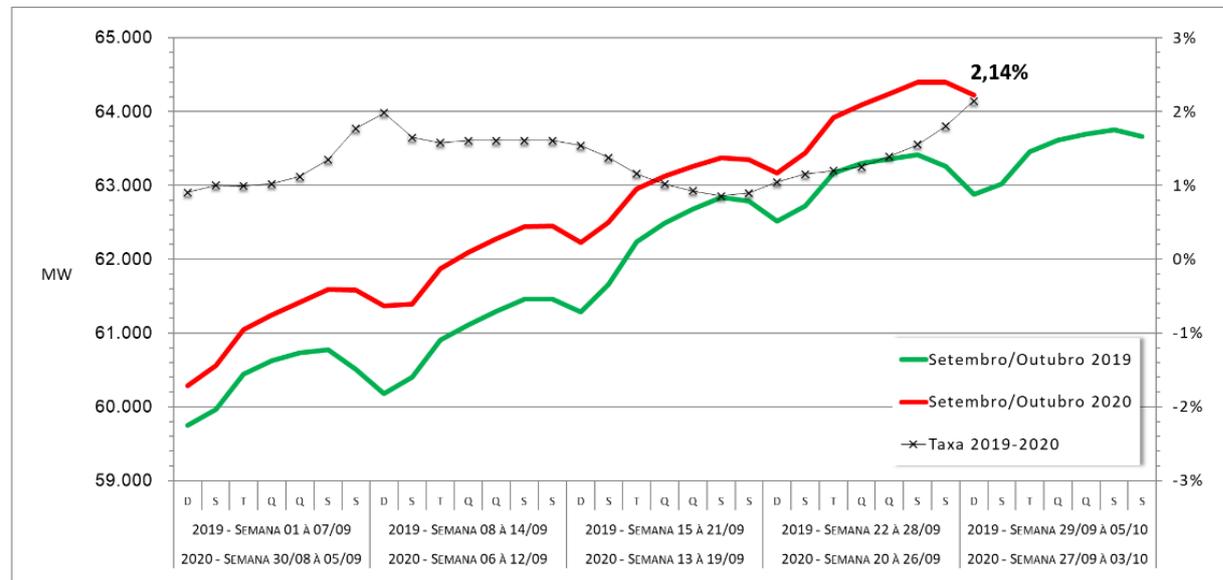

A Energia Hidráulica Armazenada no SIN reduziu 0,3% em relação ao dia anterior, com os subsistemas apresentando as variações:

- Sul - reduziu 0,5% (43,8%).
- Sudeste/Centro-Oeste - reduziu 0,3% (34,1%).
- Nordeste - reduziu 0,2% (67,3%).
- Norte - reduziu 0,5% (52,2%).

No dia 26 houve intercâmbio internacional do Brasil para a Argentina pela conversora de Uruguaiana para realização de termovisão das conexões e equipamentos da Conversora de Uruguaiana, conforme programado.

Houve intercâmbio internacional do Uruguai para o Brasil pela conversora de Melo, conforme programado. Na conversora de Rivera, a partir das 23h25min foi compensado em parte a importação de energia reduzida via conversora de Melo.

Hoje houve intercâmbio internacional do Uruguai para o Brasil pelas conversoras de Melo e Rivera, conforme programado.

Não foram verificadas ocorrências significativas no SIN que prejudicassem o atendimento da carga.

- **Geração e Distribuição**

Não foram verificadas ocorrências significativas no SIN, associadas a pandemia do Covid-19, que prejudicassem o atendimento da carga, nem que impactassem o fornecimento de energia e a prestação do serviço de distribuição.

- **Situação das Barragens**

Foram verificadas alterações na evolução do diagnóstico do nível de segurança dos empreendimentos classificados nos níveis de “Atenção”, “Alerta” e “Emergência”, conforme critérios da Resolução Normativa no 696: dos 622 empreendimentos fiscalizados pela ANEEL, 51 estão diagnosticados em “Atenção” e 3 em “Alerta”.

MINERAÇÃO

- **Alerta de riscos geológicos e de cheias**

O Serviço Geológico do Brasil opera 16 sistemas de Alerta Hidrológicos (SAH) em âmbito nacional. Hoje, dia 28/09/2020, dos 16 sistemas em operação nenhum se encontra em risco de inundações. Entretanto, na bacia do rio Paraguai (Pantanal) os níveis dos rios estão abaixo do normal para o período e estão sendo enviados boletins semanais com previsões de níveis.

A região da bacia do rio Madeira também se encontra em um período de estiagem (período com poucas chuvas) e estão sendo enviados semanalmente boletins com prognósticos de vazantes para os níveis dos rios.


PETRÓLEO E GÁS NATURAL

- **Produção de petróleo e gás natural e suprimento de gás natural**

Não foram recebidas novas notificações relativas a problemas de abastecimento, decorrentes da pandemia de Covid-19.

Evolução da demanda de gás natural:

Evolução da Demanda Total [mil m³/dia]

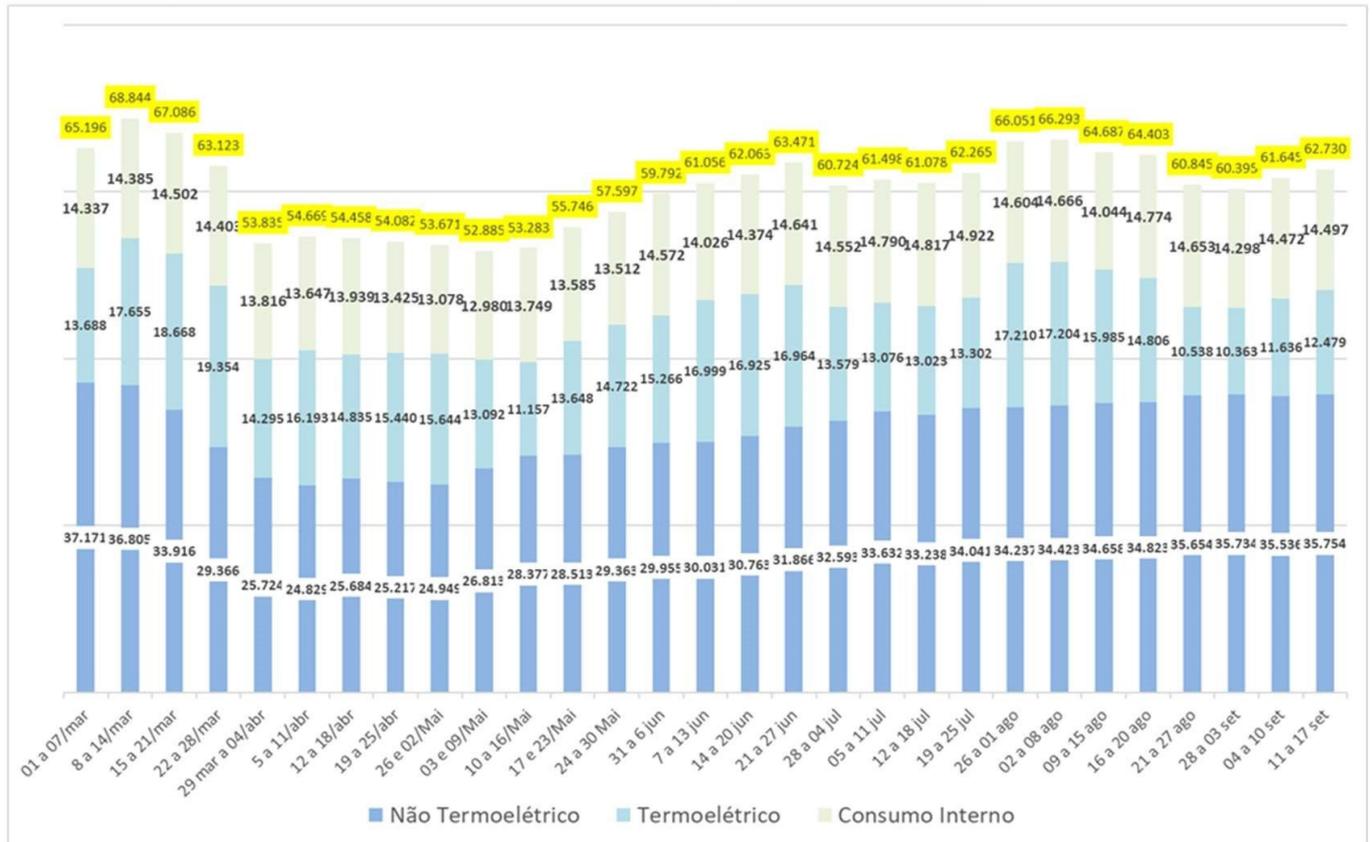

• Abastecimento

A ANP permanece vigilante para garantir o suprimento de biodiesel, em todo território nacional, bem como proteger os interesses do consumidor quanto a preço e oferta dos produtos, nos termos do inciso I do Art. 8º da Lei n. 9.478/1997, e continua monitorando o abastecimento desse energético.

Seguem, abaixo, os dados de comercialização consolidados até 22 de setembro de 2020, comparados com o mesmo período do ano passado:

QAV	- 55,9%
Gasolina C	+ 3,6%
Etanol	+ 3,4%%
Diesel B	+ 10,5%
GLP P13	+ 9%
GLP +13kg	+ 7%,

• Produção de combustíveis

Carga global de processamento de petróleo nas refinarias acompanhadas com dias seguidos de queda na última semana, saindo de 79,5%, no dia 20/09, para 76,8%, no último domingo. A tabela a seguir apresenta o fator de utilização por refinaria (FUT), no dia 27/09/2020, em relação à capacidade autorizada, em m³/dia:

Fator de utilização do parque de refino - Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro/2020



Fator de utilização global das refinarias do sistema Petrobras

NÚMERO DE SERVIDORES AFETADOS PELA COVID-19



10.872 empregados
58 confirmados e em quarentena
1 hospitalizado
999 recuperados
11 óbitos



46.416 empregados*
132 confirmados e em quarentena
8 hospitalizados
2.041 recuperados
3 óbitos



672 empregados
6 confirmados e em quarentena
49 recuperados
2 óbitos



785 empregados
5 confirmados e em quarentena
1 hospitalizado
42 recuperados



1.165 empregados
28 confirmados e em quarentena
186 recuperados



1.544 empregados
3 confirmados e em quarentena
37 recuperados
2 óbitos



2.359 empregados
13 confirmados e em quarentena
77 recuperados
4 óbitos



795 empregados
1 confirmado e em quarentena
37 recuperados



1.525 empregados
23 confirmados e em quarentena
22 recuperados



78 empregados
7 recuperados



279 empregados
6 recuperados

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

520 empregados
7 confirmados e em quarentena
1 hospitalizado
33 recuperados
1 óbito



503 empregados
1 confirmado e em quarentena
18 recuperados

Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica

*Considerado apenas o pessoal efetivo da empresa

- **Total de casos confirmados** - em quarentena: 277
- **Hospitalizados:** 11
- **Total de casos recuperados:** 3.554
- **Total de óbitos:** 23

